
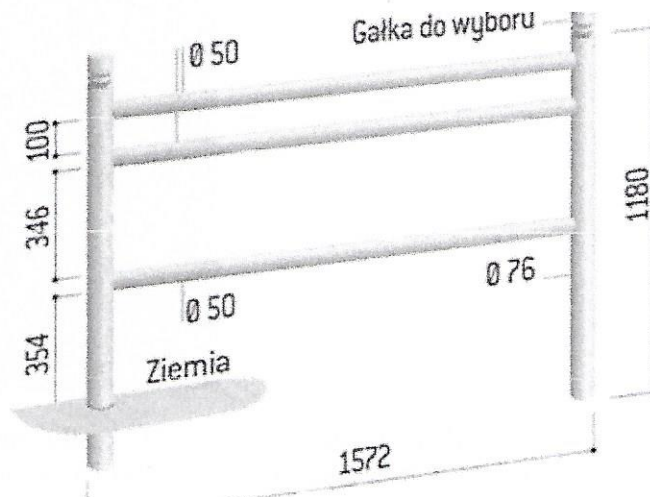


sieci podziemne i zachować szczególną ostrożność przy montażu w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. Wszystkie elementy stalowe należy w całości zabezpieczyć przed korozją (przy wykorzystaniu np. cynkowania ogniowego, farb antykorozyjnych do konstrukcji stalowych).

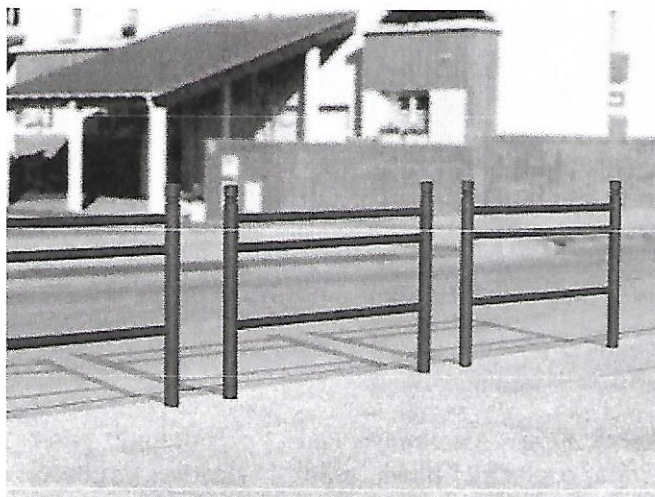

Rys. Proponowany wzór barierki, uzgodniony przez Konserwatora Zabytków oraz GDDKiA

23. Słupki blokujące

W celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki i drogi rowerowe, projektuje się słupki blokujące, w lokalizacjach określonych w części rysunkowej. Należy stosować słupki blokujące analogiczne do słupków bariery. Przewidywany rozstaw słupków 1,5m. W okolicy dojazdu do istniejącej trafostacji należy zastosować słupki blokujące składane na kluczyk. Jeden z kompletów kluczy, umożliwiających złożenie słupków należy przekazać właścicielowi trafostacji.

Montaż słupków zgodnie z zaleceniami producenta – przez przykręcenie do nawierzchni lub w fundamencie punktowym o wymiarach 25*25*100cm z betonu C12/15. Przed wykonaniem należy zlokalizować sieci podziemne i zachować szczególną ostrożność przy montażu w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. Wszystkie elementy stalowe należy w całości zabezpieczyć przed korozją (przy wykorzystaniu np. cynkowania ogniowego, farb antykorozyjnych do konstrukcji stalowych).

24. Ławki

- Materiał ramy: stal nierdzewna;
- Materiał oparcia i siedziska: drewno krajowe lub egzotyczne zabezpieczone impregnatami do użytku zewnętrznego;
- Wymiary ławek: długość ok. 200 cm, wysokość ok. 90cm, szerokość ok. 70 cm;
- Wszystkie elementy stalowe należy w całości zabezpieczyć przed korozją (przy wykorzystaniu np. cynkowania ogniowego, farb antykorozyjnych do konstrukcji stalowych);
- Montaż do fundamentów punktowych, zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta;
- Fundamenty punktowe z betonu C15/15 o wymiarach min. 20x20cm na głębokość min. 100cm. Przed wykonaniem należy zlokalizować sieci podziemne i zachować szczególną ostrożność przy montażu w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu.
-