

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Wydział Dokumentacji
ul. Energetyczna 5, 56-400 Oleśnica
tel.: 71 889 43 84, 889 43 45
fax: 71 399 95 19


1039664166



Oleśnica, 22.09.2020r.

Sygnatura: TD/OWR/OMD/2020-09-14/164

Numer kancelaryjny: TD/OWR/OMD/2020-09-22/0000005

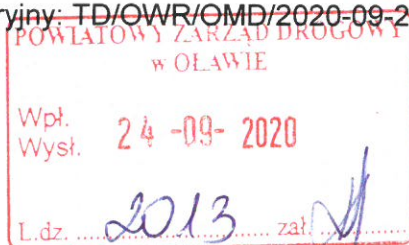

**POWIATOWY ZARZĄD
DROGOWY w OŁAWIE**
ul. Pl. Zamkowy 18
55-200 Oława

Dotyczy: Kolizja - przebudowa wydzielonego oświetlenia drogowego dla projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1551D ulicy Oławskiej w miejscowości Jelcz-Laskowice.

W odpowiedzi na pismo nr 1016084672 z dnia 14-09-2020 w sprawie przebudowy wydzielonego oświetlenia drogowego dla projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1551D ulicy Oławskiej w miejscowości Jelcz-Laskowice informujemy, że zachodzi kolizja planowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. (mapa projekt 1 szt. jako załącznik do pisma).

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, wniosek został przekazany do TAURON Dystrybucja Serwis NMD - Biuro Infrastruktury Oświetleniowej w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej dla kolizji nr TD/OWR/OME/K/288/2020 (kontakt: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl).

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiązującą taryfą.

Z poważaniem,

OUK TD/OWR/OMD/UB/PM/644/2020
OUK kolizja TD/OWR/OME/K/288/2020
S F500490/UB/2020 SAP 0242898745
Barcode : 1016084672

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. dokumentacji
Paweł Myszyński
Paweł Myszyński

Rozdzielnik:

- Adresat

- NMD

Załączniki:

- Mapa projekt 1szt.

- Załącznik wytyczne 1szt.

W zakresie OMD3 sprawę prowadził:

Paweł Myszyński, (71) 889 43 84 email: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu - Region Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Śląskie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, złącz kablowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.